


SIMBOLOGIA:

- LIMITE DA ÁREA EM ESTUDO
- LIMITE DOS LOTES
- COLECTOR PLUVIAL (EXISTENTE)
- COLECTOR PLUVIAL (NOVO)
- COLECTOR DOMÉSTICO (EXISTENTE)
- COLECTOR DOMÉSTICO (NOVO)
- PLUVIAL COM CAMARA PLUVIAL (EXISTENTE)
- PLUVIAL COM CAMARA PLUVIAL (NOVO)
- VALA DRENANTE
- GEODRENIO
- CAIXA DE RAMAL DE LIGAÇÃO DOMÉSTICA (EXISTENTE)
- CAIXA DE RAMAL DE LIGAÇÃO DOMÉSTICA (NOVO)
- CAIXA DE RAMAL DE LIGAÇÃO PLUVIAL (NOVO)
- CAMARA DE VISTA CIRCULAR DOMÉSTICA (EXISTENTE)
- CAMARA DE VISTA CIRCULAR DOMÉSTICA (NOVA)
- CAMARA DE VISTA CIRCULAR PLUVIAL (NOVA)
- CAMARA DE VISTA CIRCULAR PLUVIAL COM TAMPÃO EM GRES (NOVA)
- CAIXA DE CONCORRÊNCIA
- BOMBADEIRO
- BOMBADEIRO (EXISTENTE)
- BOMBADEIRO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO DÓCTIL DO TIPO UTILIZADO PELA CL. E RAMAL DE LIGAÇÃO EM BETÃO D'ÁGUA
- CAIXA DE RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
- SENTIDO DE ENCAMONTO
- NOVA CAIXA
- NOVA CAIXA BIFONDA

MATERIAIS:

COLECTOR ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICO / PLUVIAL / ENTARDO: ENTARDO

- * BETÃO ARMADO
- * CLASSE DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL XXI E CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA C40/50; * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DOMÉSTICA; (n. indicados nos perfis longitudinais)
- * GRES VERIFICADO
- PLUVIAL
- * BETÃO ARMADO
- * CLASSE DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL XXI E CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA C40/50; * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DOMÉSTICA; (n. indicados nos perfis longitudinais)
- * GRES VERIFICADO
- RAMAIS DOMICILIARES A SUBSTITUIR:
 - * FC CONTINGENCIADO INFERIOR OU SUPERIOR, SE INSTALADO EM ZONAS MUITO SENSÍVEIS
 - * PVC RÍGIDO DÍPTICO SUPERIOR, NOS RESTANTES
- DÍMETRO NOMINAL MÍNIMO:
 - * EM COLECTORES PLUVIAIS: DN200;
 - * EM COLECTORES DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E EM RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS: DN90
 - * DN200
- DÍMETRO NOMINAL DE RAMAIS DE BOMBADEIROS:
 - * DN200

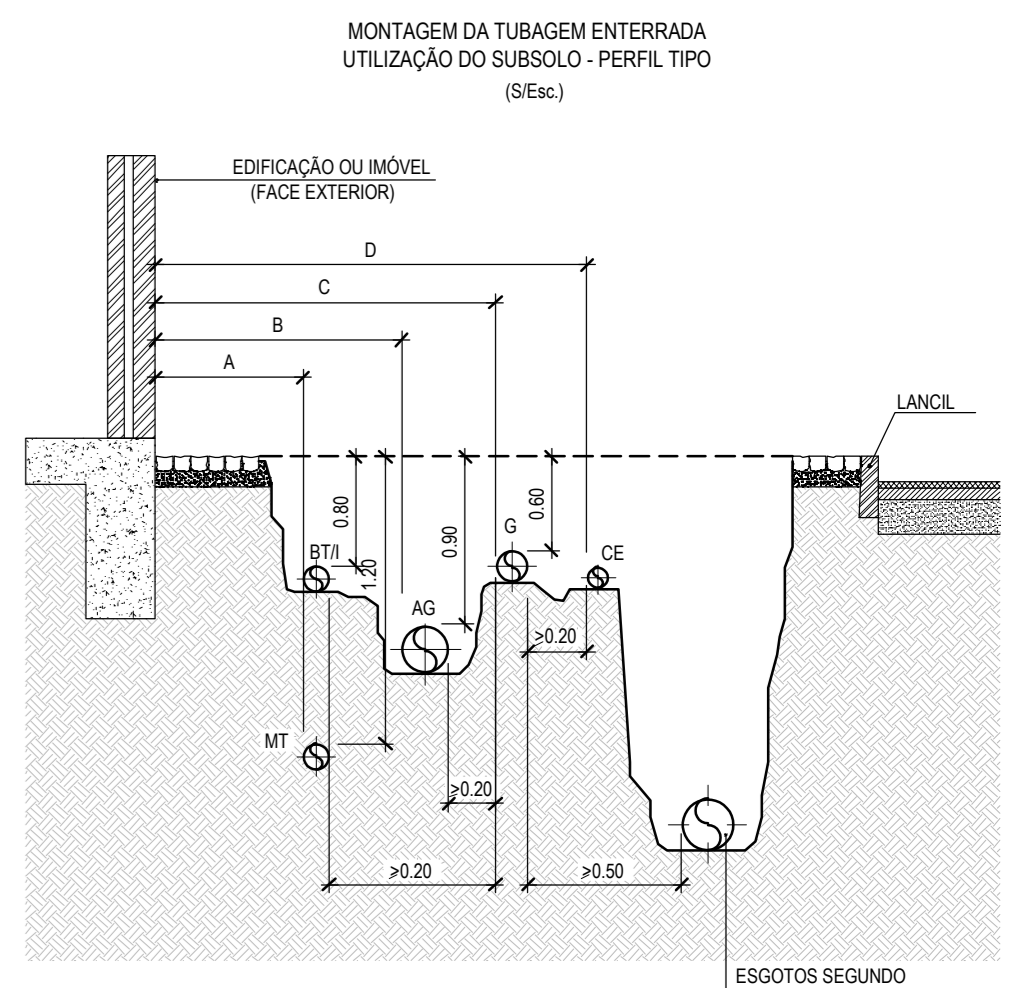

BTI - CABO SUBTERRÂNEO DE BAIXA TENSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 MT - CABO SUBTERRÂNEO DE MÉDIA TENSÃO
 AT - CABO SUBTERRÂNEO DE ALTA TENSÃO
 AG - ÁGUA
 G - GÁS
 CE - COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
 NOTA: AS PROFUNDIDADES INDICADAS SÃO CONSIDERADAS MÍNIMAS

PASSOS	LARGURAS DOS PASSOS															
	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
BTI	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
MT	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
AT	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
AG	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
G	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
CE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

LEGENDA

- Limite do terreno a edificar
- Limite das obras de utilização
- Limite dos lotes propostos
- Edificação existente
- Edificação proposta - Polígono base de implantação dos edifícios - acima da cota de salda principal
- Edificação proposta - Polígono base de implantação dos edifícios - acima da cota de salda principal
- Edificação proposta - Polígono base de implantação dos edifícios - acima da cota de salda principal e abaixo do solo
- Edificação proposta - Logradouro

ARQUITECTURA E CONSERVAÇÃO
 GONÇALO BYRNE ARCHITECTOS, LDA.
 TEL: 215 854 160 | EMAIL: gbyrne@byrne.com

ARQUITECTURA PAGAISTA
 global architectura paisagista
 TEL: 218 825 136 | EMAIL: gpa@global.pt

INSTRUMENTAÇÃO
 Betar
 TEL: 217 828 110 | EMAIL: estalado@betar.pt

ENM&D
 TEL: 217 875 175 | EMAIL: enm@enmd.pt

OHM&OR
 TEL: 214 134 410 | EMAIL: m@ohm.or.pt

TECNICO RESPONSÁVEL
 GONÇALO BYRNE, inscrito na O.A. com n.º 120

PROJETO
 CÍDIO DE IMPACTO
 LOTEAMENTO DA QUINTA DAS DAMAS
 2006/02

LOCALIZAÇÃO
 AJUDA - LISBOA

PROJETOR
 PARALELARRABANTE, LDA.

ESCALAS GERAIS
 PLANIMÉTRICA: 1:500
 SECC. LONGITUDINÁRIO: 1:500
 SECC. TRANSVERSAL: 1:500

SECC. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS

SECC. INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E PROPOSTA

ESTADOS
 1:500
 MARÇO 2023

CÓDIGO DO DESENHO
 06/2023
 1189041mm

LOT-011 (R1)

PROJECIONAMENTO
 AUTOCAD